


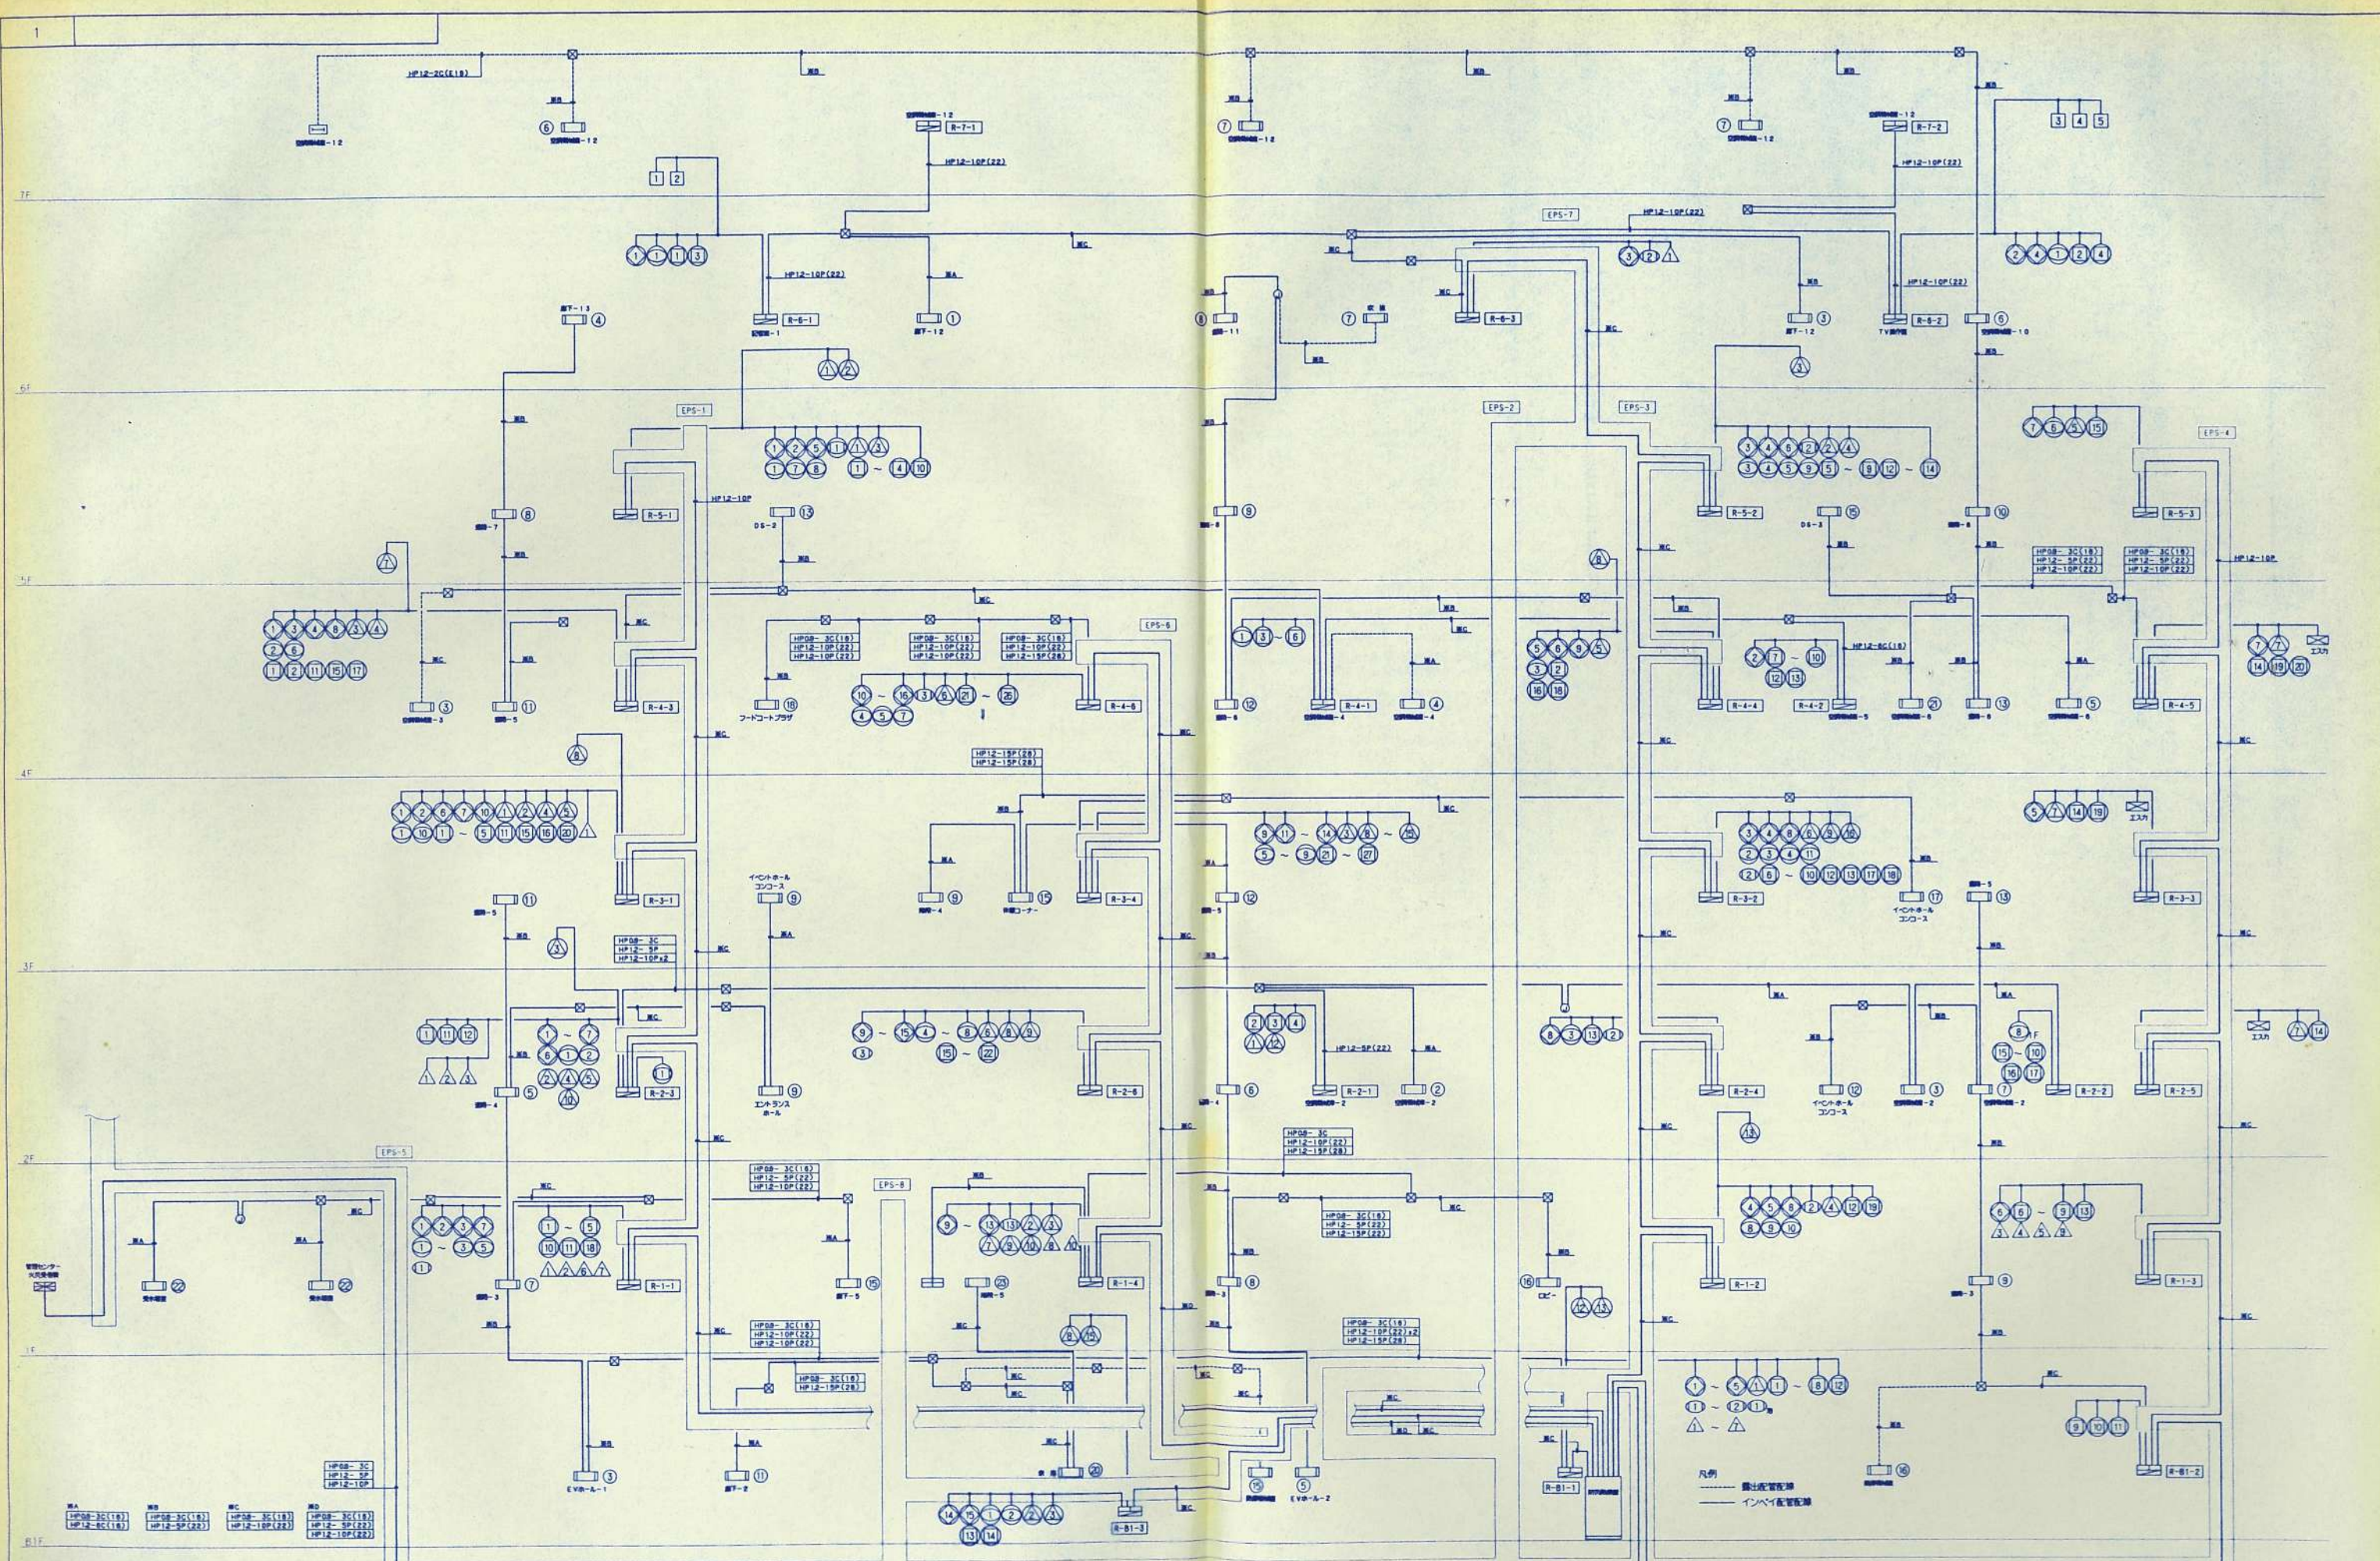

竣工図 電-159

設計	戸田 親 組 合
監理	日 建 設 計
施工	戸田 親 組 合
竣工	戸田 親 組 合

注 記

1. 特記の配管記号は下記とする。

	AE0.9-2C (16)		HP0.9-2C (16)
	AE0.9-4C (16)		HP0.9-4C (16)
	HP1.2-2C (16)		HP1.2-3P (16)
	HP1.2-3C (16)		HP1.2-5P (22)
	HP1.2-4C (16)		HP1.2-10P (28)

(AE: 警報用ケーブル, HP: 番線ケーブル)

2. 取締役会に下記の表示を追加し資本金の改定及びソフト変更を行う。

- 8) 緊急遮断并操作ユニット組込 ……(1L/1ユニット)

- | | |
|---------------|-------|
| ・追加表示の容量 | 167 L |
| ・火災表示 | 90 L |
| ・専用感知動作表示 | |
| ・スプリンクラ一放出表示 | 18 L |
| ・泡放出表示 | 1 L |
| ・防火戸シャッター閉鎖表示 | 75 L |
| ・防煙巻戻時地下表示 | 50 L |
| ・防火ダンク閉鎖表示 | 65 L |
| ・消煙口開放表示 | 128 L |
| ・消煙機動作表示 | 11 L |

・ガス漏れ警報表示(トラブル表示時) 25L

計 630L

3. 感知時はすべて確認灯付とする。
4. 地区ベイル機能は区分（出火層・直上層）機能方式とする。
5. スプリンクラー・泡液出射の地区警報は、自火報の地区ベイル機能により行う。
6. 警報地区番号及び動作地区番号、表示番号は階毎に示す。
但し、階間警報地区は連続で示す。
7. シャッター用電子プーザーはシャッター降下時に動作し、降下後停止する。
[シャッター内プーザー・動作停止用の「リミットスイッチ（b）接点」を配線する。
……建築（b）工事]

8. 防火防排煙制度方式

用途	専用感知器 連動	自火検知動	消火手動	消 滅	
				発生	使用
防火戸 防火シャッター	○	○		○	
防煙垂れ壁	○	○		○	
防火ダンパ		○		○	○
排煙口			○	○	○
排煙機				○	○


- ・排煙機は、排煙口開放時運動開始
- ・空調機は、排煙口開放時及び非常火ダンパ閉鎖時運動停止
- ・空調機は、火災信号により運動停止、戻り運転は中央監視盤にて行う

9. 防火ダンパ仕様(空調工事)
- ・ 始動……ソレノイド式、DC 24V、0.5A以下
 - ・ 復帰……モーター式、DC 24V、0.5A以下

10. 排煙口【パネル式】仕様（空調工事）
- ・ 始動……ソレノイド式、DC24V、0.5A以下
 - ・ 復帰……モーター式、DC24V、1.0A以下

11. 排煙ダンプ仕様(空調工事)
- ・ 始動……モーター式、DC 24V、0.5A以下
 - ・ 復旧……モーター式、DC 24V、1.0A以下

12. 排出口手動開放装置仕様(空調工事)
・電気式 ・始動復帰スイッチ付 ・+コンモン
・過電表示灯及び作動表示灯付 DC24V, 15mA以下



- 1.3. 中継器設置仕様 (EPS 内設置)

- #### 1.4. 防災電源船仕様

- ・自立型 (DC24V, 出力 8A)
- ・防振・防熱専用電源 (DC24V, 出力 3A)
- ・ガス漏れ検知用予備電源 (DC24V, 6.0AH)
- ・表示打用予備電源 (点滅中継リレー1回以内)

15. 特記なき幹線及び○内の立ち上げ・下りは系統図参照とする。

階 別 点 数 表												
階	階	点		点		点		点		点		ガス配列管等表示
		スプリン クラー 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	消火 出	
7F	8											
6F	11 2					3	4	4	6			1
5F	21 2					12	7	8	15		9 2	1
4F	22 3					18	16	7	26		7	2
3F	22 3					15	14	16	27		11	1
2F	20 3					16	16	13	22		8	4
1F	29 3					18	13	15	18		10 1	10 1
B1F	19 2 1					8	5	2	14		2	7
地下	14											
合 計	167 18 1					80	75	65	128		47 11	25 1

